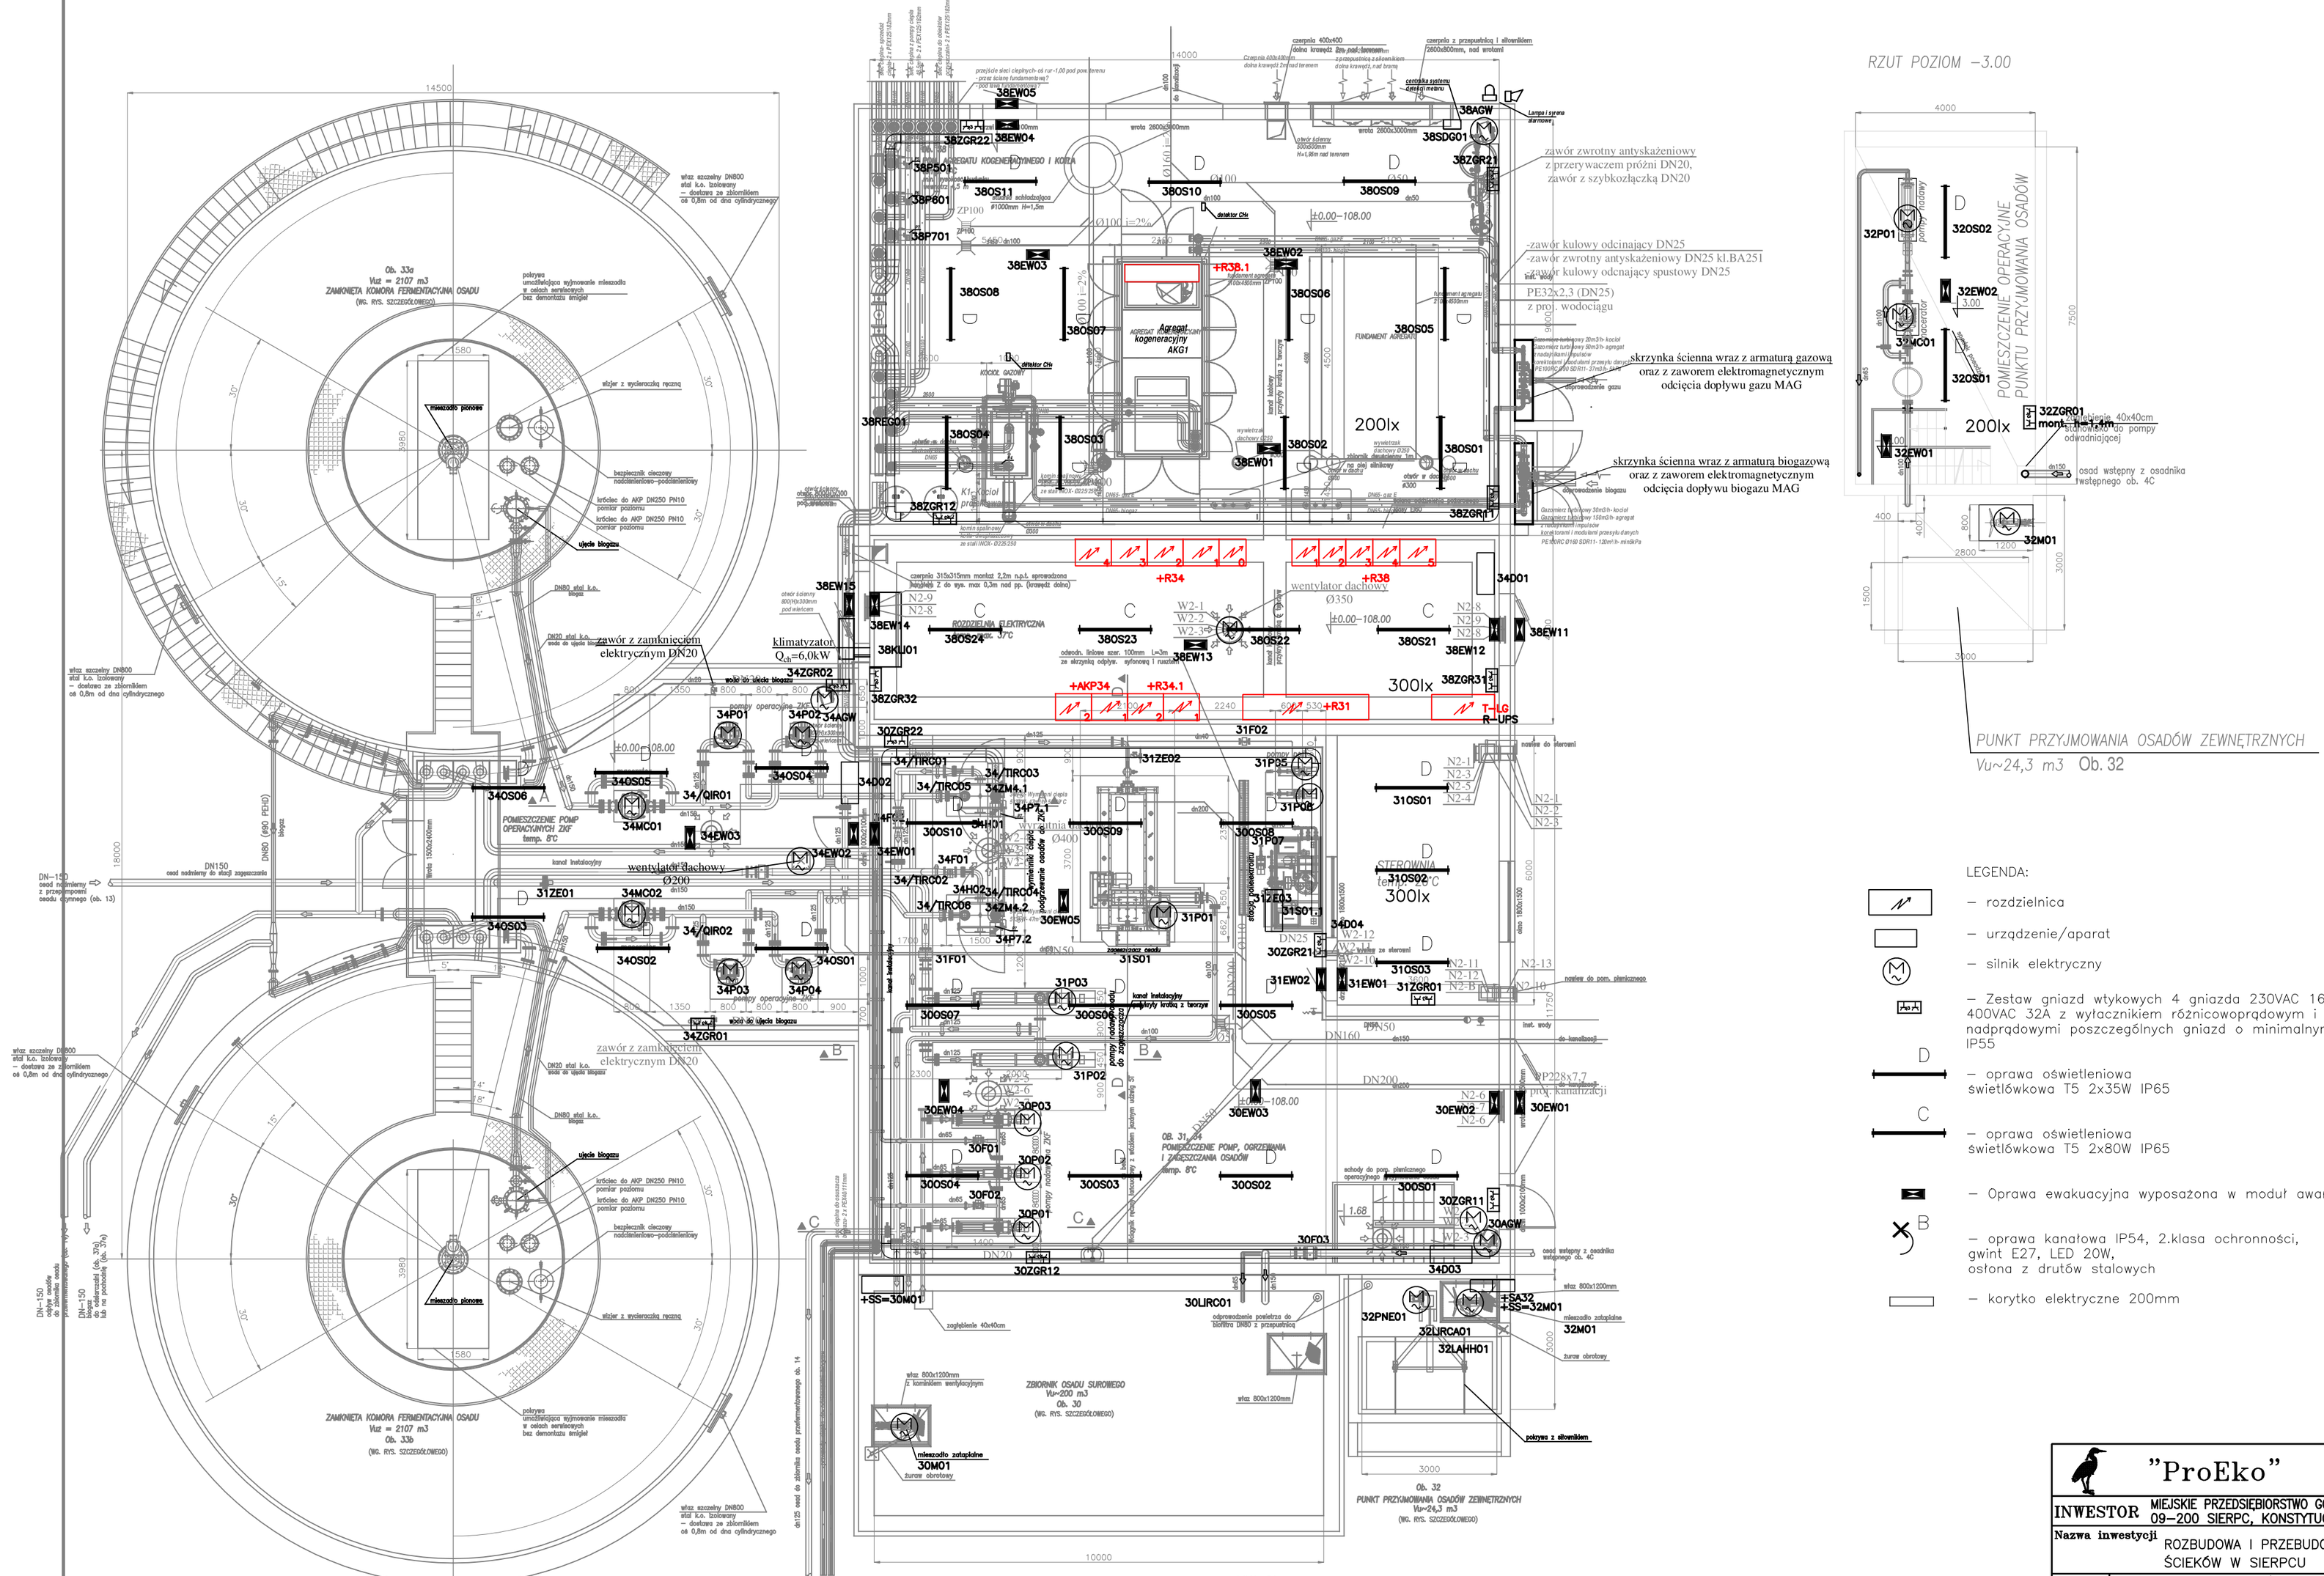
Ob. 33a
Vuz = 2107 m3
ZAMKNIĘTA KOMORA FERMENTACYJNA OSADU
(WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO)
mieszadło zatopione
właz z wyciągarką ręczną
bezpiecznik oleczany nadciśnieniowo–podciśnieniowy
króciec do AKP DN250 PN10 pomiar poziomu
króciec do AKP DN250 PN10 pomiar poziomu
ujęcie biogazu
DN80 stal k.o. biogaz
DN20 stal k.o. woda do ujęcia biogazu
zawór z zamknięciem elektrycznym DN20
właz szczelny DN800 stal k.o. izolowany – dostarcz ze zbiornikiem od 0,8m od dna cylindrycznego
poliuretan uniedliwiające wyrównanie mieszadła w osiach serafacowych bez demontażu śmigieł
klimatyzator Qch=6,0kW
wentylator dachowy Ø200
wentylator dachowy Ø400
wentylator dachowy Ø350
POMIESZCZENIE POMP OPERACYJNYCH ZKF temp. 8°C
STEROWNIA temp. 20°C 300lx
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA temp. 37°C
Agregat kogeneracyjny AKG1
KOCIOŁ GAZOWY
ZBIORNIK OSADU SUROWEGO Vu=200 m3 Ob. 30
(WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO)
PUNKT PRZYJMOWANIA OSADÓW ZEWNĘTRZNYCH Vu=24,3 m3 Ob. 32
(WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO)
OB. 31, 34 POMIESZCZENIE POMP, OGRZEWANIA I ZAGĘSZCZANIA OSADÓW temp. 8°C
kanał instalacyjny
kanał technologiczny
zbiornik osadu przefermentowanego ob. 14
zbiornik osadu przefermentowanego ob. 15
zagęszczacz osadu
pompy osadu przefermentowanego
pompy operacyjne
pompy osadu nadmiernego
pompy osadu zagęszczonego
pompy osadu przefermentowanego
pompy osadu zagęszczonego
pompy osadu nadmiern