


RZUT POZIOM –3.00

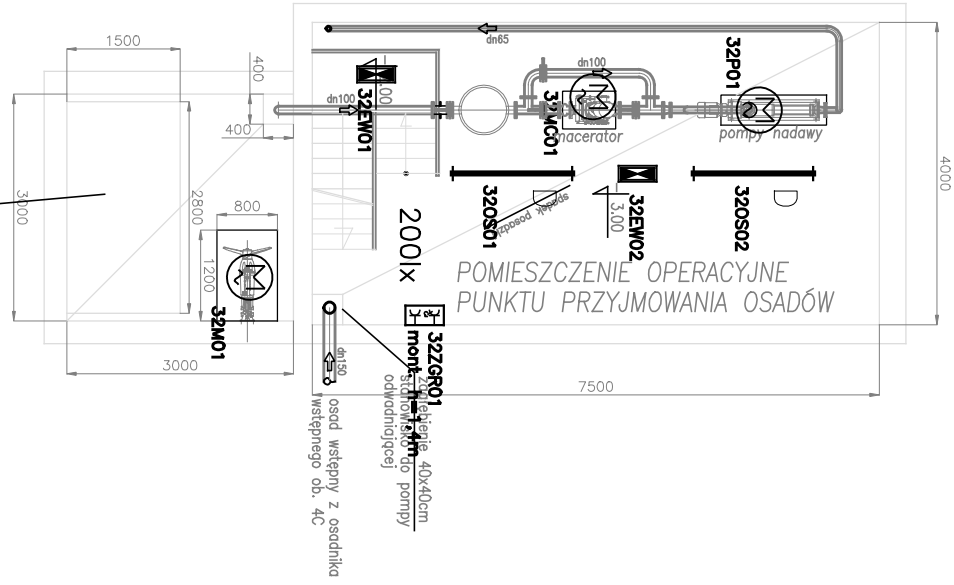

PUNKT PRZYJMIOWANIA OSADÓW ZEWNĘTRZNYCH
Wu~24,3 m³ Ob.32

- LEGENDA:
- rozdzielnica
 - urządzenie/aparat
 - silnik elektryczny
 - Zestaw gniazd wykrywanych 4 gniazda 230VAC 16A i jedno gniazdo 400VAC 32A z wyłącznikiem różnicowoprądowym i zabezpieczeniem nadprądowymi poszczególnych gniazd o minimalnym stopniu ochrony IP55
 - oprawa oświetleniowa świetłowodowa T5 2x35W IP65
 - oprawa oświetleniowa świetłowodowa T5 2x80W IP65
 - Oprawa ewakuacyjno wyposażona w moduł awaryjny 2h Li-ION
 - oprawa koralowa IP54, 2.klasa ochronności, gwint E27, LED 20W, osłona z drutów stalowych
 - korytko elektryczne 200mm

Zestawienie tras kablowych:

korytko prostokątne, Prostokątne, A=200, B=50, g. 33.703

75 m

6 szt.

UWAGI:

1. Drobinki oraz korytka kablowe mocować za pomocą dedykowanych wsporników.
2. Drobinki oraz korytka kablowe podpiąć za pomocą wsporników w odstępach min. co 1,5m.
3. Dopuszczają się możliwości korekty przebiegu oraz wysokości mocowania konstrukcji tras kablowych w aspekcie lokalnych warunków przestrzennych już na etapie realizacji bez konsultacji z projektantem.

		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE spółka jawna	
INWESTOR		MIEJSKE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ IMPIEREK W SIERPCU 09–200 SIERP, KONSTRUKCJA 3 MAJA 48	
Nazwa inwestycji		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERPCU	
Praca	Obiekt	Nr rysunku	
P.W.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SIERPC	34P1	
Skala	BUDYNEK PROCESOWY – ob.zkf	Drość rys.	
Brutto	Tytuł rys. PLAN LOKALIZACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH OBIEKT ZKF	PODPIS	
Aut. proj.	PUNECIA	PODPIS	
Data	IMR I NAZWIŚKO NR UPRAWNIENI	PODPIS	
15.08.17r	Pow/0149/P005/06	Instalacje elektryczne	
Nr archiwizacji	Operacora	Instalacje elektryczne	
814/17	Sprawy	Instalacje elektryczne	