


PROFILE PODŁUŻNE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ OSADÓW

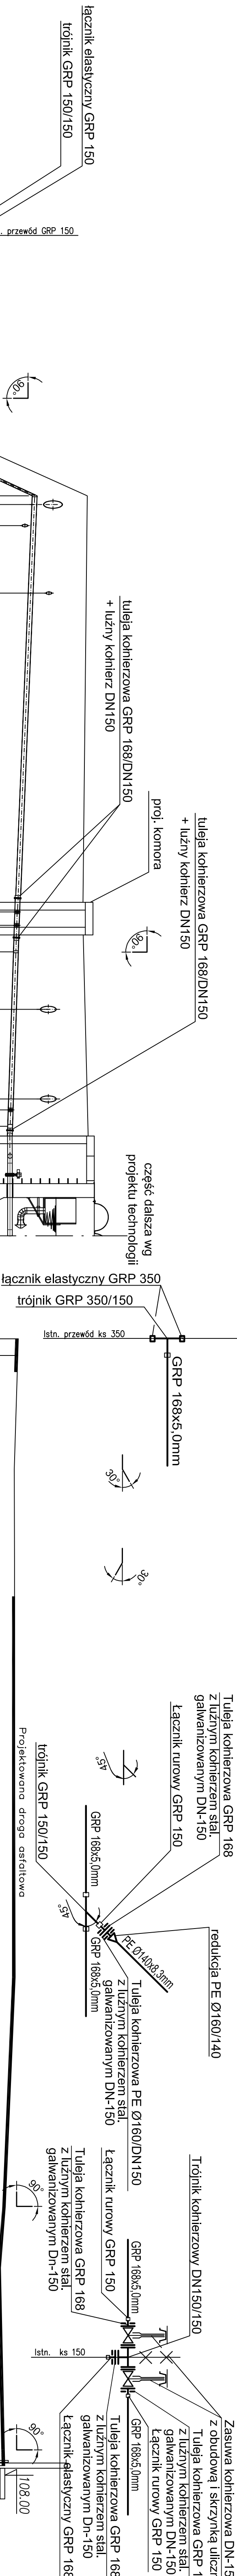

UWAGA:
Niezinwentaryzowane geodezyjnie rzędne istniejącego uzbrojenia skorygować podczas wykonywania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem określenia rzędnych przewodów DN600

Do górnej tworzącej rury ułożyć drut wskaźnikowy, 0,3m na przewodem ułożyć taśmę wskaźnikową koloru brązowego z napisem rury osadu

LEGENDA


(b/d) - brak informacji dot. rzędnej przewodu/ rodzaju nawierzchni

OZNACZENIE SKRZYŻOWAŃ

ks - kanalizacja ściekowa
co - przewód c.o.
w - wodociąg
pow - przewód powietrzny
śc - ścieki czyste
bio - biogaz
os - osad surowy

[illegible]

0.0		1.19		107.23		108.42		Proj. włączenie do istn. kanafu ks350	
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4
7.6	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4	18.7	71.1	5.0	76.6
1.4	10.6	10.6	14.8	16.3	18.2	15.0	33.2	17.2	52.4

		
	"Proleko"	
	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE spółka jawna	
	INWESTOR MIĘSISJE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ EMPEDEK SP. Z O.O. W SIERPCU	
	Nazwa inwestycji	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERPCU – ETAP IV
Pow.	Oblatki	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SIERPCU
Plan	Skala	Treść rys.
	1:100/250	Profile podłużne instalacji zewnętrznej osadów cz. 1
Branża	FUNKCJA	DŁUG I NAZWIŚKO
sanit.	Autor proj-	ing inż. B. Lewandowski
Data		KUP/0070/P005/19
15.09.2017	Opracował	Specjalność
		inżynier/inżynier/roln
Nr archiwiz.	Nr projektu	Liszę rys.
814/17		4.