


UWAGI

- 1. Wymiary studni kanalizacyjnej na rysunku podane zostały w milimetrach.
- 2. Średnice rurociągów oraz rzędne posadowienia w/g profilu kanalizacyjnych.
- 3. Włączenia kaskadowe rurociągów do studni Ø425 wykonać z zastosowaniem rur i kształtek PVCØ160.
- 4. Włączenie do studni powyżej kłneły w rurze karbowanej wykonać poprzez połączenie "In-situ".
- 5. Schemat należy rozpatrywać razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokościowym.

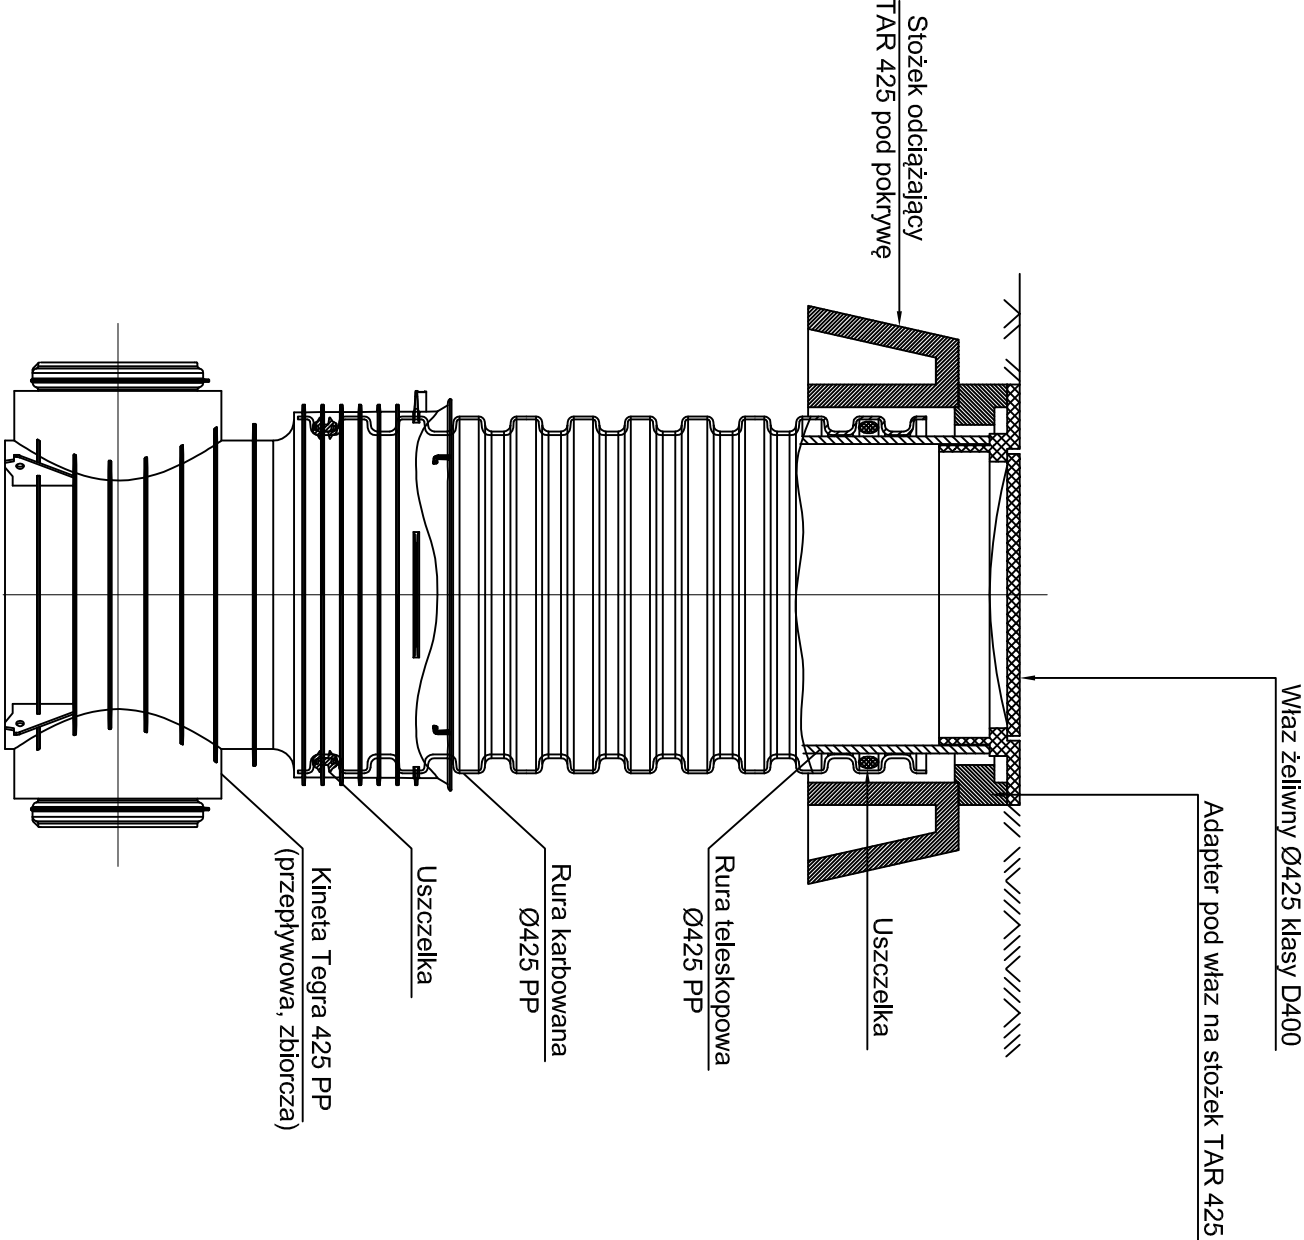

Inwestor MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGEK" SP. Z O.O. UL. KONSTYTUCJI III MAJA 48, 09 - 200 SIERPC		
Jednostka projektowa INSTAL PROJEKT JACEK CHALICKI 09-200 SIERPC, UL. NARUTOWICZA 60C		
Nazwa inwestycji BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY KALINOWEJ W SIERPCU 09 - 200 SIERPC		
Projektant Jacek Chalicki nr upr.: MAZ/0412/POOS/09 spec.: instalacyjna (sanitarna)		
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYJNEJ		
Nazwa rysunku SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ		
Data LIPIEC 2022	Skala ----	Nr rysunku S6