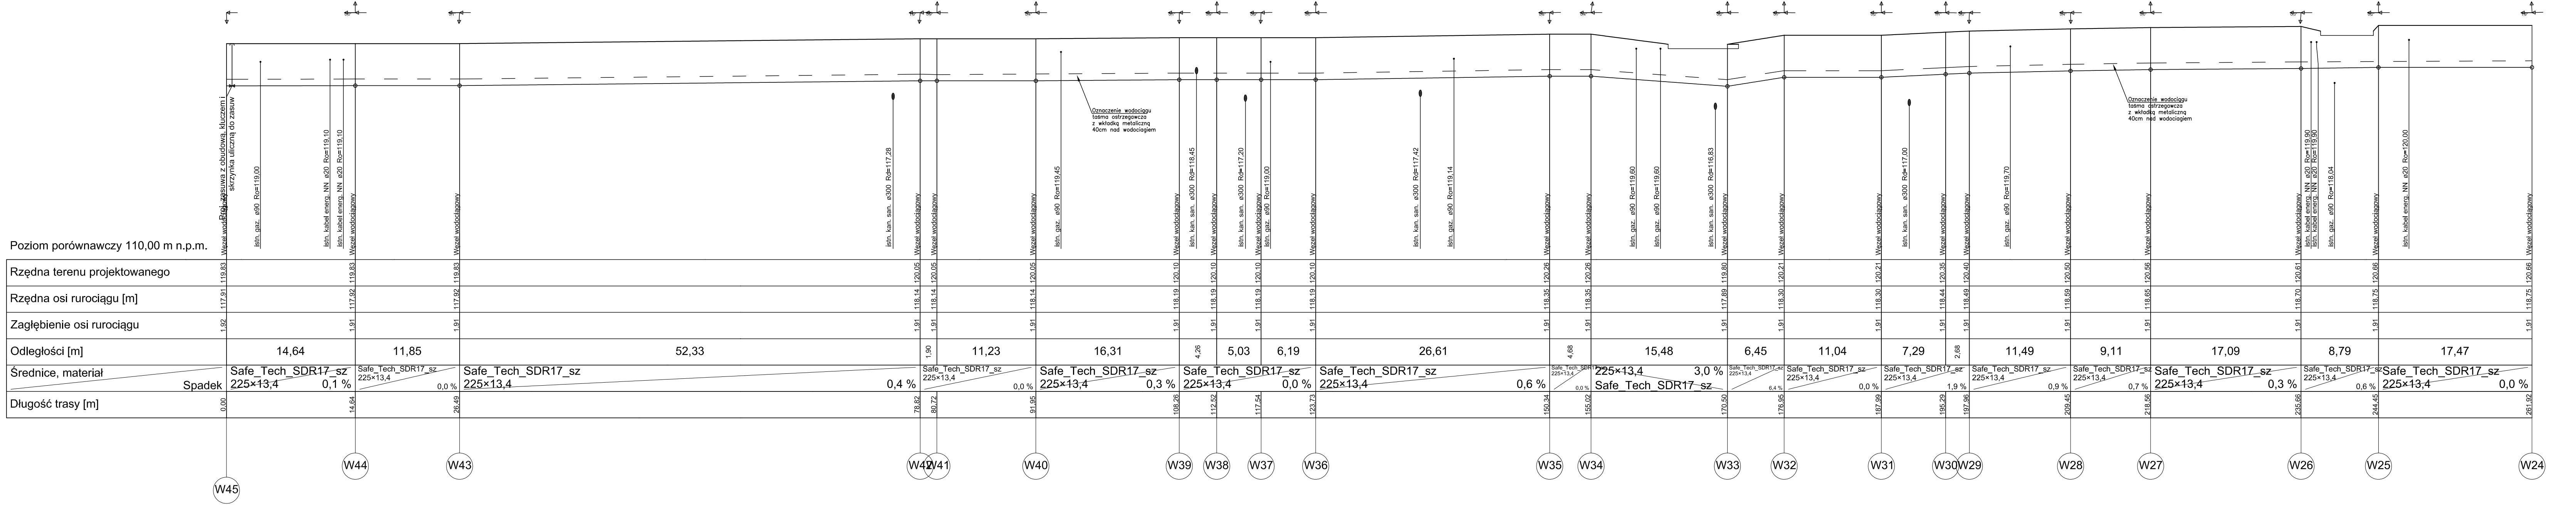
Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
Proj. zasuwa z obudową, kluczem i skrzynka uliczną do zasuw
Węzeł wodociągowy
istn. gaz. ø90 Ro=119,00
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=119,10
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=119,10
istn. kan. san. ø300 Rd=117,28
istn. gaz. ø90 Ro=119,45
Oznaczenie wodociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną 40cm nad wodociągiem
istn. kan. san. ø300 Rd=118,45
istn. kan. san. ø300 Rd=117,20
istn. gaz. ø90 Ro=119,00
istn. kan. san. ø300 Rd=117,42
istn. gaz. ø90 Ro=119,14
istn. gaz. ø90 Ro=119,60
istn. gaz. ø90 Ro=119,60
istn. kan. san. ø300 Rd=116,83
istn. kan. san. ø300 Rd=117,00
istn. gaz. ø90 Ro=119,70
Oznaczenie wodociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną 40cm nad wodociągiem
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=119,90
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=119,90
istn. gaz. ø90 Ro=118,04
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=120,00
W45 119,83 117,91 1,92 0,00
14,64 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,1 %
W44 119,83 117,92 1,91 14,64
11,85 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,0 %
W43 119,83 117,92 1,91 26,49
52,33 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,4 %
W42 120,05 118,14 1,91 78,82
1,90
W41 120,05 118,14 1,91 80,72
11,23 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,0 %
W40 120,05 118,14 1,91 91,95
16,31 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,3 %
W39 120,10 118,19 1,91 108,26
4,26
W38 120,10 118,19 1,91 112,52
5,03
W37 120,10 118,19 1,91 117,54
6,19 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,0 %
W36 120,10 118,19 1,91 123,73
26,61 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,6 %
W35 120,26 118,35 1,91 150,34
4,68 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,0 %
W34 120,26 118,35 1,91 155,02
15,48 225×13,4 Safe_Tech_SDR17_sz 3,0 %
W33 119,80 117,89 1,91 170,50
6,45 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 6,4 %
W32 120,21 118,30 1,91 176,95
11,04 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,0 %
W31 120,21 118,30 1,91 187,99
7,29 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 1,9 %
W30 120,35 118,44 1,91 195,29
2,68
W29 120,40 118,49 1,91 197,96
11,49 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,9 %
W28 120,50 118,59 1,91 209,45
9,11 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,7 %
W27 120,56 118,65 1,91 218,56
17,09 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,3 %
W26 120,61 118,70 1,91 235,66
8,79 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,6 %
W25 120,66 118,75 1,91 244,45
17,47 Safe_Tech_SDR17_sz 225×13,4 0,0 %
W24 120,66 118,75 1,91 261,92

SCHEMAT WŁĄCZENIA
WĘZEŁ W15, W25, W33


1
2
3
4
5
6
7
8
9
225PE
110PE

1. - RURA DN225PE
2. - TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM DN225/200
3. - ZASUWA KOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM DN200
4. - OBUDOWA TELESKOPOWA
5. - SKRZYNKA ULICZNA ŻELIWNA DO ZASUW
6. - TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN200/200/100
7. - ZASUWA KOŁNIERZOWA ODCINAJĄCA Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM DN100
8. - TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM DN110/100
9. - RURA DN110PE

Inwestor
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"EMPEGEK" SP. Z O.O.
UL. KONSTYTUCJI III MAJA 48, 09 - 200 SIERPC

Jednostka projektowa
INSTAL PROJEKT JACEK CHALICKI
09-200 SIERPC, UL. NARUTOWICZA 60C

Nazwa inwestycji
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI
WODOCIĄGOWYMI
W ULICY NARUTOWICZA W SIERPCU

Projektant
Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)

Nazwa projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU

Data	Skala	Nr rysunku
GRUDZIEŃ 2022	1:100	S2